

Преобразователи давления серии 2600T

Модель 264HF для измерения избыточного давления (с быстрым откликом)

Модель 264NF для измерения абсолютного давления (с быстрым откликом)

Для высоких перегрузок

Макс. рабочее давление до 21 МПа, 3045 фунтов/кв. дюйм



- **Базовая точность: $\pm 0.075\%$**
- **Пределы диапазона настройки**
 - от 0,65 до 160 кПа; от 6,4 до 642 дюймов водяного столба
 - от 1,1 до 160 кПа абс; от 20 до 1200 мм рт. столба
- **Надежная чувствительная система, сочетаемая с самыми современными цифровыми технологиями**
 - обеспечивает широкий коэффициент регулировки до 100:1
- **Широкий выбор чувствительных элементов**
 - оптимизирует все рабочие характеристики и стабильность во время эксплуатации
- **Стабильные параметры в течение 5 лет эксплуатации**
- **Постоянное соответствие всем требованиям**
 - обеспечивает повышение качества, делает надежной эксплуатацию и упрощает обслуживание
- **Гибкие возможности конфигурирования**
 - обеспечиваются локально при помощи клавиш и ЖК индикатора, при помощи портативного коммуникатора или на базе ПК
- **Доступность множества протоколов**
 - обеспечивает интеграцию с платформами HART, PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus, обеспечивая взаимозаменяемость и возможность модернизации преобразователей давления
- **Полное соответствие Директиве по оборудованию давления (PED), категория IV**
 - подходит для использования безопасных комплектующих



Серия АВВ 2600Т
Проверенные решения
для всех задач

Функциональные характеристики**Пределы измерений и диапазона настройки**

Код сенсора	Верхний предел измерений (URL)	Нижний предел измерений (LRL) для 264HF	Мин. диапазон настройки	
			264HF избыточное давл.	264NF абсол. давл.
G	65 кПа	-65 кПа	0,65 кПа	1,1 кПа
	650 мбар	-650 мбар	6,5 мбар	11 мбар
	26 дюймов вод. ст.	-260 дюймов вод. ст.	2,6 дюйма вод. ст.	8 мм рт. ст.
H	160 кПа	0,07 кПа абс (§)	1,6 кПа	2,67 кПа
	1600 мбар	0,7 мбар абс (§)	16 мбар	26,7 мбар
	642 дюйма вод. ст.	0,5 мм рт. ст. (§)	6,4 дюйма вод. ст.	20 мм рт. ст.

Нижний предел (LRL) для 264NF составляет 0,07 кПа абс., 0,7 мбар абс., 0,5 мм ртутного столба (§) для всех диапазонов.

(§)Нижний предел составляет 0,135 кПа абс., 1,35 мбар абс., 1 мм ртутного столба для инертного наполнителя Galden или 0,4 кПа абс., 4 мбар абс., 3 мм ртутного столба для инертного наполнителя Halocarbon.

Пределы диапазона настройки

Максимальный диапазон настройки = URL

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫБИРАТЬ КОД ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ЗНАЧЕНИЕ МАСШТАБНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОКАЗЫВАЛОСЬ МАКСИМАЛЬНО МАЛЫМ.

Компенсация дрейфа нуля

Ноль и диапазон могут быть установлены на любое значение в пределах измерений, указанных в таблице, пока:

калибруемый диапазон ≥ минимальный диапазон

Демпфирование

Выбираемая постоянная времени: 0; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8 или 16 секунд.

Это дополнительно ко времени отклика сенсора.

Время включения

Согласно спецификации менее 1 сек. с минимальным демпфированием.

Сопrotивление изоляции

> 100 МОм при 1000 В пост. тока (между клеммами и землей).

Эксплуатационные пределы**Температурные пределы °C (°F) :****Окружающая среда (является рабочей температурой)**

Наполнитель	Модель 264HF	Модель 264NF
Силиконовое масло	-40 и +85 (-40 и +185)	-40 и +85 (-40 и +185)
Инертная жидкость Galden	-20 и +85 (-4 и +185)	-10 и +65 (+14 и +150)
Инертная жидкость Halocarbon	-20 и +85 (-4 и +185)	-10 и +65 (+14 и +150)

Нижний предел температуры окружающей среды для ЖК-индикаторов: -20°C (-4°F).

Верхний предел температуры окружающей среды для ЖК-индикаторов: +70°C (+158°F).

Примечание. Для применения в опасных атмосферах см. диапазон температур в сертификате/одобрении, относящемуся к требуемому типу защиты.

Технологический процесс

Нижний предел:

- См. нижний предел температуры окружающей среды.

Верхний предел:

- Силиконовое масло: 121°C (250°F) (1)

- Инертный наполнитель: 100°C (212°F) (2)

(1) 100°C (212°F) для применения в условиях при давлении ниже атмосферного.

(2) 65°C (150°F) для применения в условиях при давлении ниже атмосферного.

Хранение

Нижний предел: -50°C (-58°F); -40°C (-40°F) для ЖК-индикаторов.

Верхний предел: +85°C (+185°F).

Пределы давления

Пределы перегрузки по давлению (без повреждения преобразователя)

0,07 кПа абс., 0,7 мбар абс., 0,01 фунта/кв. дюйм абс., (0,135 кПа абс., 1,35 мбар абс., 1 мм ртутного столба для инертного наполнителя Galden или 0,4 кПа абс., 4 мбар абс., 3 мм ртутного столба для инертного наполнителя Halocarbon) до 21 МПа, 210 бар, 3045 фунтов/кв. дюйм.

Испытательное давление

Датчик выдерживает давление линии без образования течи при давлении до 40МПа, 400 бар, 5800 фунтов/кв. дюйм.

Соответствует требованиям гидростатических испытаний стандарта ANSI/ISA-S 82.03 и SAMA PMC 27.1

Ограничения по окружающей среде

Электромагнитная совместимость (ЭМС)

Соответствует стандарту EN 61000-6-3 по излучению и EN 612000-6-2 по требованиям к помехоустойчивости и испытаниям;

Степень стойкости к электромагнитному излучению 30 В/м (согласно IEC 1000-4-3, EN 61000-4-3)

Степень стойкости к электромагнитным помехам по цепи питания 30 В (согласно IEC 1000-4-6, EN 61000-4-6)

Степень стойкости к импульсным помехам 4 кВ (согласно IEC 1000-4-5, EN 61000-4-5)

Степень стойкости к быстропереходным процессам 4 кВ (согласно IEC 1000-4-4, EN 61000-4-4)

Директива по оборудованию давления (PED)

Соответствуют 97/23/ЕЕС Категория IV модули D и В.

Влажность

Относительная влажность: до 100 % среднегодового значения

Конденсация, обледенение: допускается

Устойчивость к вибрации

Ускорение до 2g при частоте до 1000 Гц (Согласно IEC 60068-2-26)

Ударопрочность

Ускорение: 50 g

Продолжительность: 11 мсек

(Согласно IEC 60068-2-27)

Влажная и запыленная среда

Преобразователь давления защищен от пыли, песка и эффекта погружения, как определено в нормативе IEC EN60529 (1989) для защиты IP 67 (IP 68 по запросу) или NEMA для 4X или JIS для C0920. Защита IP65 для преобразователей с разъемом Harting Han.

Опасные атмосферы

При наличии выходного измерителя/встроенного дисплея или без такового:

- ИСКРБЕЗОПАСНОСТЬ/ЕВРОПА:
сертификат ATEX/ZELM

II 1 GD T50°C, EEx ia IIC T6 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)
T95°C, EEx ia IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +85°C)

- ТИП "N"/ЕВРОПА:

Тип испытаний по ATEX/ZELM (для протокола HART)

II 3 GD T50°C, EEx nL IIC T6 (-40°C ≤ Ta ≤ +40°C)
T95°C, EEx nL IIC T4 (-40°C ≤ Ta ≤ +85°C)

- КАНАДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СТАНДАРТОВ и СОВМЕСТНЫЕ ЗАВОДСКИЕ ИСПЫТАНИЯ:

- взрывозащищенное исполнение: Класс II, отд. 1, группы E, F, G

- применим для: Класса II, отд. 2, группы F, G, Класса III, отд. 1, 2

- невозгораемость: Класс I, отд. 2, группы A, B, C, D

- искробезопасность: Класс I, II, III, отд. 1, гр. A, B, C, D, E, F, G

AEx ia IIC T6/T4, Зона 0 (FM)

- ИСКРБЕЗОПАСНОСТЬ /КИТАЙ

Сертификат NEPSI Ex ia IIC T4-T6

Электрические характеристики и опции

Протокол цифровой связи HART и выход 4 - 20 мА

Электропитание


Преобразователь функционирует при напряжении от 10.5 до 42 В пост. тока без нагрузки и защищен от несоблюдения полярности при подсоединении (дополнительная нагрузка допускает работу при напряжении выше 42 В пост. тока).

Для получения сертификата для EEx ia и другого искробезопасного применения напряжение электропитания не должно превышать 30 В пост. тока.

Пульсация

Максимальная допустимая пульсация 20 мВ при нагрузке 250 Ом согласно спецификации HART.

МИНИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ

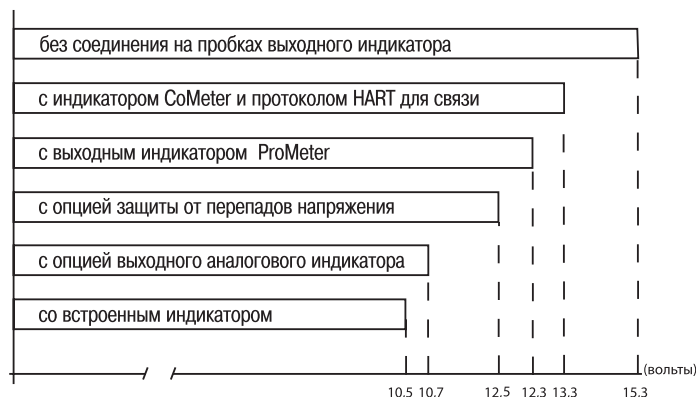

Ограничения нагрузки

От 4 до 20 мА и общее сопротивление контура HART:

$$R(\text{кОм}) = \frac{\text{Питающее напряж.} - \text{мин. рабочее напряж. (VDC)}}{22.5}$$

Для связи по протоколу HART требуется минимум 250 Ом.

Дополнительные индикаторы

Выходной измеритель

ЖК индикаторы CoMeter и ProMeter:

5-значный (± 99999) программируемый, высотой 7,6 мм (3 дюйма);

7-сегментные цифровые символы, знак плюс и точка для цифровой индикации выходного значения в процентах, текущих или технических единицах;

10-сегментная гистограмма (10% на сегмент) для аналогового отображения выхода в процентах;

7-значный, высотой 6 мм (2,3 дюйма), 14-сегментные буквенно-цифровые символы для технических единиц и конфигурационного дисплея;

Аналог: 36 мм (1,4 дюйма) шкала 90°.

Встроенный дисплей

ЖК-дисплей, точечная матрица 15-строк x 56 колонок обеспечивает 2-строчное отображение информации:

- вверху: 5-значное (цифровое), знак плюс или 7-значное буквенно-цифровое;
- внизу: 7-значное буквенно-цифровое; и дополнительная 50-сегментная гистограмма для отображения аналогового выхода в процентах.

Определяемый пользователем режим матричного дисплея со связью по протоколу HART:

- переменная процесса в единицах давления или
- выходной сигнал в процентах, текущих или технических единицах.

На дисплее также отображается входная/выходная передаточная функция, статическое давление, температура чувствительного элемента и сообщения диагностики и обеспечиваются возможности конфигурирования.

Дополнительная функция защиты от перенапряжений

До 4 кВ

- время нарастания напряжения 1,2 мкс / время задержки до половинного значения 50 мкс;
- время нарастания 8 мкс / время задержки до половинного значения 20 мкс.

Выходной сигнал

Двухпроводный, 4 – 20 мА, возможность выбора линейной функции выходного сигнала или программируемого выхода с полиномиальной функцией 5-го порядка или двумя полиномиальными функциями второго порядка.

Связь с использованием протокола HART позволяет получить цифровую переменную технологического процесса (% , мА или технические единицы), наложенную на сигнал 4 - 20 мА, протокол основывается на стандарте Bell 202 FSK.

Ограничения выходного тока (по стандарту NAMUR)

Условия перегрузки

- Нижний предел: 3,8 мА
- Верхний предел: 20,5 мА

Режим отказа преобразователя (по стандарту NAMUR)

Выходной сигнал может быть установлен пользователем на значение 3,7 или 22 мА на случай полного выхода преобразователя из строя, обнаруживаемого функцией самодиагностики.

В случае выхода ЦПУ из строя выход управляется током <3,7 мА или >22 мА.

Выход PROFIBUS PA

Тип устройства

Датчик давления, соответствующий профилю 3.0 Класса А и В, идентификационный номер 052В HEX.

Электропитание

Для питания преобразователя используется постоянное напряжение от 10,5 до 32 В постоянного тока без задания полярности.

Для источников питания с сертификацией EEx ia напряжение не должно превышать 17,5 В постоянного тока. Искробезопасная установка согласно модели FISCO.

Потребляемый ток

рабочий (в состоянии покоя): 10,5 мА
ограничение тока короткого замыкания: макс. 20 мА

Выходной сигнал

Физический уровень в соответствии с IEC 1158-2/EN 61158-2, с переходом на модуляцию Manchester II при 31,25 кбит/с.

Выходной интерфейс

Связь PROFIBUS PA в соответствии с Profibus DP50170 Часть 2/ DIN 19245 части 1-3.

Период обновления выхода

25 мс

Функциональные блоки

2 аналоговых входа, 1 преобразователь, 1 физический

Встроенный дисплей

ЖК дисплей, точечная матрица 15-строк x 56 колонок обеспечивает 2-строчное отображение информации:

- вверху: 5-значное (цифровое), знак плюс или 7-значное буквенно-цифровое;
- внизу: 7-значное буквенно-цифровое;

и дополнительная 50-сегментная гистограмма для отображения выхода в процентах функционального блока аналогового входа, назначенного первичной переменной.

Определяемый пользователем режим матричного дисплея:

- переменная процесса в единицах измерения давления или
- первичная переменная в технических единицах (выход блока преобразователя) или
- выход в процентах или технических единицах функциональных блоков аналогового входа.

На дисплей также выводятся сообщения диагностики и обеспечиваются возможности конфигурирования.

Также отображается вторичная переменная, статическое давление и температура чувствительного элемента (сенсора).

Режим отказа преобразователя

При полном выходе из строя преобразователя, обнаруженного функцией самодиагностики, выходной сигнал может возбуждаться при определенных условиях, выбираемых пользователем, как безопасные, при последнем действительном или рассчитанном значении. При выходе из строя электроники или при коротком замыкании потребление преобразователя ограничивается электроникой до определенного значения (около 20 мА) для обеспечения безопасности сети.

Выход FOUNDATION Fieldbus

Тип устройства

Устройство LINK MASTER
Реализована возможность планировщика Link Active (LAS)

Электропитание

Для питания преобразователя используется постоянное напряжение 9 – 32 В без задания полярности.
Для источников питания с сертификацией EEx ia напряжение не должно превышать 24 В постоянного тока (сертификация объекта) или 17,5 В постоянного тока (сертификация по FISCO), согласно FF-816.

Потребляемый ток

рабочий (в состоянии покоя): 10,5 мА
ограничение тока короткого замыкания: макс. 20 мА

Выходной сигнал

Физический уровень в соответствии с IEC 1158-2/EN 61158-2, с переходом на модуляцию Manchester II при 31,25 кбит/с.

Функциональные блоки / период выполнения

2 усовершенствованных аналоговых входных блока/макс. 25 мс (каждый);
1 усовершенствованный PID блок/макс. 25 мс;
1 стандартный блок ARithmetic/10 мс;
1 стандартный входной селекторный блок/10 мс;
1 стандартный селекторный блок управления/10 мс;
1 стандартный блок характеристики сигнала/10 мс;
1 стандартный интегратор/блок сумматора/10 мс.

Дополнительные блоки

1 усовершенствованный блок ресурсов;
1 специальный блок измерения давления с калибровкой;
1 специальный блок преобразователя улучшенной диагностики, включая определение подключаемой входной линии;
1 специальный блок преобразователя местного дисплея.

Количество связанных объектов

35

Количество VCR

35

Выходной интерфейс

Протокол цифровой связи FOUNDATION fieldbus в соответствии со стандартом H1, отвечает спецификации V. 1.6; ведется процесс регистрации FF.

Встроенный дисплей

ЖК дисплей, точечная матрица 15-строк x 56 колонок обеспечивает 2-строчное отображение информации:

- вверху: 5-значное (цифровое), знак плюс или 7-значное буквенно-цифровое;

- внизу: 7-значное буквенно-цифровое

и дополнительная 50-сегментная гистограмма для отображения в процентах выхода функционального блока аналогового входа, назначенного первичной переменной.

Определяемый пользователем режим матричного дисплея:

- переменная процесса в единицах измерения давления или
- первичная переменная в технических единицах (выход блока преобразователя) или
- выход в процентах или технических единицах одного или более выбранных функциональных блоков.

На дисплее также выводятся сообщения диагностики. Также отображается вторичная переменная, статическое давление и температура чувствительного элемента.

Режим отказа преобразователя

Выходной сигнал "замораживается" на последнем действительном значении при полном выходе из строя преобразователя, обнаруженного функцией самодиагностики, которая также указывает на ПЛОХОЕ состояние. При выходе из строя электроники или при коротком замыкании потребление преобразователя ограничивается электроникой до определенного значения (около 20 мА) для обеспечения безопасности сети.

Рабочие технические характеристики

Характеристики приводятся для условий эксплуатации по IEC 60770, температура окружающей среды 20°C (68°F), относительная влажность 65%, атмосферное давление 1013 гПа (1013 мбар), диапазон измерений от нулевой точки для преобразователя с изолирующей диафрагмой из нержавеющей стали AISI 316L или сплава Hastelloy, наполнение силиконовым маслом при цифровой настройке по протоколу HART значений, равных крайним точкам диапазона настройки 4-20 мА в линейном режиме.

Если не указывается иное, то погрешности приводятся в виде процентов от диапазона настройки.

Некоторые рабочие характеристики подвержены воздействию текущего диапазона изменения (TD), отражаемого отношением между Верхним диапазоном измерений (URL) и калиброванным диапазоном настройки.

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВЫБИРАТЬ КОД ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ЗНАЧЕНИЕ МАСШТАБНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ОКАЗЫВАЛОСЬ КАК МОЖНО МЕНЬШИМ.

Динамические характеристики (в соответствии с определениями, приведенными в IEC 61298-1)

Время нечувствительности: 40 мс

Постоянная времени (63,2% от полного ступенчатого изменения):

Чувствительный элемент H ≤ 40 мс

Чувствительный элемент G 50 мс

Время отклика (общее) = время нечувствительности + постоянная времени

Номинальные значения точности

Процент от калиброванного диапазона измерений, включающий совместное влияние линейности, гистерезиса и воспроизводимости.

Для определения диапазона настройки вариантов с шинами см. значение внешнего диапазона аналогового входного блока.

Модель 264HF

- ±0.075% для TD от 1:1 до 15:1

- $\pm 0.005\% \times \frac{\text{URL}}{\text{диап. настр.}}$ для TD от 15:1 до 60:1

Модель 264NF

- ±0.075% для TD от 1:1 до 10:1

- $\pm 0.005\% \times \frac{\text{URL}}{\text{диап. настр.}}$ для TD от 10:1 до 20:1

Эксплуатационные влияния

Температура окружающей среды

При изменении на 20K (36°F) в пределах от -20°C до +65°C (от -4 до +150°F)

Модель	для TD до	
264 HF	15:1	±(0,04 % URL + 0,065% диапазона настройки)
264NF	10:1	±(0,04 % URL + 0,065% диапазона настройки)

Дополнительные значения температуры окружающей среды для CoMeter и ProMeter

Полная погрешность на изменение на 20K (36°F) в пределах от -20°C до +70°C (от -4 до +158°F) составляет:

±0,15% макс. значения диапазона настройки (16 мА)

Напряжение питания

При соблюдении заданных пределов напряжения и нагрузки суммарное влияние составляет менее 0,005% URL на вольт.

Нагрузка

При соблюдении заданных пределов напряжения и нагрузки суммарное влияние является пренебрежимо малым.

Электромагнитное поле

Суммарное влияние: менее 0,10% от диапазона измерений при частотах от 20 до 1000 МГц и для напряженности поля до 30 В/м при проведении испытаний с экранированным кабелепроводом и заземлением, с измерителем или без измерителя.

Синфазные помехи

Отсутствие воздействия от 100 В среднеквадратического значения при 50 Гц, или 50 В постоянного тока

Монтажное положение

Влияния не оказывает.

Стабильность

±0,15% от URL в течение 5-летнего периода.

Влияние вибрации

±0,10% от URL (в соответствии с IEC 61298-3)

Физические характеристики

(Смотрите сведения о наличии вариантов для конкретных моделей или кодов версий в листах информации для заказа)

Материалы

Изолирующие диафрагмы техн. процесса (*)

Нержавеющая сталь по AISI 316 L; Hastelloy C276™; Monel 400™; тантал;

Hastelloy C276™ на седле прокладки из нержавеющей стали по AISI 316 L.

Присоединения к технологическому процессу

Нержавеющая сталь AISI 316 L; Hastelloy C276™; Monel 400™

Наполнительная жидкость сенсора

Силиконовое масло (DC200™), инертное наполнение (Halocarbon™ 4.2 или Garden™)

Монтажный кронштейн (**)

Оцинкованная углеродистая сталь с хромовым пассивированием.

Нержавеющая сталь AISI 316 L

Корпус чувствительного элемента (сенсора)

Нержавеющая сталь AISI 316 L

Корпус и крышки электронного блока

Цилиндрический вариант:

- Алюминиевый сплав без содержания меди и с эпоксидным покрытием печной сушки
- Алюминиевый сплав с низким содержанием меди и с эпоксидным покрытием печной сушки
- Нержавеющая сталь AISI 316 L

Уплотнительное кольцо крышки

Buna N.

Местная регулировка нуля и диапазона измерений

Армированный стекловолокном поликарбонатный пластик (съёмный компонент).

Маркировка

К корпусу блока электроники крепится шильдик с данными, изготовленный из нержавеющей стали AISI 316.

Калибровка

Стандартная: на максимальный диапазон, диапазон с нулевым начальным значением, для температуры и давления окружающей среды;

Дополнительная: для указанного диапазона и условий окружающей среды.

Дополнительные варианты

Монтажные кронштейны

Для крепления к вертикальным и горизонтальным трубам диаметром 60 мм (2 дюйма) или на стене.

Выходной индикатор

На разъеме поворотного типа, ЖК или аналоговый.

Дополнительный шильдик для данных заказчика

Табличка из нержавеющей стали AISI 316 крепится винтами / пристегивается к преобразователю для нанесения данных заказчика, максимум 20 знаков и пробелов на одной строке шильдика для номера и наименования и максимум 3 строки по 10 знаков на каждой для данных калибровки (нижние и верхние значения и знак плюс). Специальная дополнительная информация по отдельному запросу.

Защита от перенапряжений (только как внешний блок для PROFIBUS PA и FF).

Процедура очистки для использования кислородной среды.

Сертификаты проведения испытаний (испытания, конструкция, калибровка, контролепригодность материалов).

Язык руководства и шильдика с данными.

Разъемы связи.

Подключение к технологическому процессу

Внутренняя или внешняя резьба 1/2 - 14 NPT; DIN EN837-1 G1/2 B; адаптер с прямым входом (180°); адаптер с угловым входом (90°).

Фиксирующая резьба на входах адаптера: 7/16 - 20 UNF при межосевом расстоянии равном 41,3 мм.

Электрические подключения

Два ввода кабелепроводов с резьбой 1/2 - 14 NPT или M20x1,5 или PG 13,5 или 1/2 GK, непосредственно на корпусе.

Специальный разъем для связи (по заказу)

- HART: прямой или угловой разъем Harting HAN и одна вилка.

- FOUNDATION Fieldbus и PROFIBUS PA: M12x1 или 7/8.

Клемная колодка

Вариант HART: три разъема для подсоединения проводов передачи сигналов/внешнего измерителя с сечением до 2,5 мм² (14 AWG) и три контакта, предназначенные для тестирования и связи.

Вариант Fieldbus: два разъема для подсоединения проводов передачи сигналов (подключение шины) сечением до 2,5 мм² (14 AWG).

Заземление

Имеются внутренние и внешние точки подключения проводов заземления сечением 6 мм² (10 AWG).

Монтажное положение

Датчик-преобразователь может устанавливаться в любом положении.

Корпус блока электроники может поворачиваться в любое положение. Слишком сильный поворот предотвращается с помощью стопора.

Масса (без дополнительного оборудования)

Приблизительно 1,7 кг (4 фунта); дополнительно 1,5 кг (3,4 фунта) для корпуса AISI.

Дополнительно 650 г (1,5 фунта) на упаковку.

Упаковка

Картон, приблизительно 26 x 26 x 18 см (10 x 10 x 7 дюймов).

™ Hastelloy - торговая марка компании Cabot Corporation

™ Monel - торговая марка компании International Nickel Co.

™ Galden - торговая марка компании Montefluos

™ Viton - торговая марка компании Dupont de Nemour

™ Halocarbon - торговая марка компании Halocarbon Products Co.

™ DC 200 - торговая марка компании Dow Corning Corporation

(*) Смачиваемые части преобразователя.

(**) Материал U-образного болта: нержавеющая сталь AISI 400, материал винтов: высокопрочный стальной сплав или нержавеющая сталь AISI 316.

Конфигурирование

Преобразователь давления с протоколом HART и выходным сигналом 4 - 20 мА

Стандартная конфигурация

В заводских условиях преобразователи калибруются в соответствии с диапазоном, указанным заказчиком. Диапазон калибровки и номер технологической позиции выбиваются на шильдике с данными. Если диапазон калибровки и номер технологической позиции не заданы, то измерительный преобразователь давления будет поставлен с чистым шильдиком в следующей конфигурации:

Единицы измерения:	кПа
4 мА:	Ноль
20 мА:	Верхний предел диапазона измерений (URL)
Выходной сигнал:	Линейный
Демпфирование:	1 с
Режим отказа преобразователя:	выше среднего уровня
Этикетка с обозн. ПО:	пробел

Дополнительный ЖК-индикатор/дисплей: от 0 до 100,0% линейный

Любые из вышеуказанных конфигурируемых параметров, включая значения нижнего и верхнего пределов диапазона, значения которых должны быть указаны в одинаковых единицах измерения, могут быть легко изменены с помощью портативного коммуникатора HART или при помощи ПК, на котором установлено ПО SMART VISION с графическим интерфейсом пользователя DTM для 2600 T. База данных преобразователя настраивается с учетом заданного типа фланца и материала, материала уплотнительного кольца и дренажного/выпускного клапана, а также кода варианта измерителя.

Конфигурация заказчика (по заказу).

Следующие данные могут быть указаны в дополнение к параметрам стандартной конфигурации:

Дескриптор:	16 буквенно-цифровых знаков
Сообщение:	32 буквенно-цифровых знака
Дата:	день, месяц, год

Преобразователь давления с протоколом PROFIBUS PA

В заводских условиях преобразователи калибруются в соответствии с диапазоном, указанным заказчиком. Диапазон калибровки и номер технологической позиции выбиваются на шильдике с данными. Если диапазон калибровки и номер технологической позиции не заданы, то измерительный преобразователь давления будет поставлен с чистым шильдиком в следующей конфигурации:

Профиль измерения:	Давление
Единицы измерения:	кПа
0% выходной шкалы:	Нижний предел диапазона измерений (LRL)
100% выходной шкалы:	Верхний предел диапазона измерений (URL)
Выходной сигнал:	Линейный
Предел авар. высокого уровня:	Верхний предел диапазона измерений (URL)
Предел высокого уровня:	Верхний предел диапазона измерений (URL)
Предел низкого уровня:	Нижний предел диапазона измерений (LRL)
Предел авар. низкого уровня:	Нижний предел диапазона измерений (LRL)
Гистерезис пределов:	0,5% от выходной шкалы
Фильтр PV:	0 сек
Адрес (задается местными клавишами):	126
Шильдик с данными:	32 буквенно-цифровых знака

Любые из вышеуказанных конфигурируемых параметров, включая значения нижнего и верхнего пределов диапазона, значения которых должны быть указаны в одинаковых единицах измерения, могут быть легко изменены при помощи ПК, на котором установлено ПО конфигурирования SMART VISION с графическим интерфейсом пользователя DTM для 2600 T.

База данных преобразователя настраивается с учетом заданного типа фланца и материала, материала уплотнительного кольца и дренажного/выпускного клапана, а также кода варианта измерителя.

Конфигурация заказчика (по заказу).

Следующие данные могут быть указаны в дополнение к параметрам стандартной конфигурации:

Дескриптор:	32 буквенно-цифровых знаков
Сообщение:	32 буквенно-цифровых знака
Дата:	день, месяц, год

Преобразователь давления с протоколом FOUNDATION Fieldbus

В заводских условиях преобразователи калибруются в соответствии с диапазоном, указанным заказчиком. Диапазон калибровки и номер технологической позиции выбиваются на шильдике с данными. Если диапазон калибровки и номер технологической позиции не заданы, то измерительный преобразователь давления будет поставлен с чистым шильдиком и функциональным блоком аналогового входа FB 1, сконфигурированного следующим образом:

Профиль измерения:	Давление
Единицы измерения:	кПа
0% выходной шкалы:	Нижний предел диапазона измерений (LRL)
100% выходной шкалы:	Верхний предел диапазона измерений (URL)
Выходной сигнал:	Линейный
Предел авар. высокого уровня:	Верхний предел диапазона измерений (URL)
Предел высокого уровня:	Верхний предел диапазона измерений (URL)
Предел низкого уровня:	Нижний предел диапазона измерений (LRL)
Предел авар. низкого уровня:	Нижний предел диапазона измерений (LRL)
Гистерезис пределов:	0,5% от выходной шкалы
Фильтр PV:	0 сек
Шильдик с данными:	32 буквенно-цифровых знака

Функциональный блок аналогового входа FB2 сконфигурирован для измерения сенсором температуры в градусах °C. Любые из вышеуказанных конфигурируемых параметров, включая значения пределов измерений, могут быть изменены при помощи любого хоста, соответствующий шине FOUNDATION. База данных преобразователя настраивается с учетом заданного типа фланца и материала, материала уплотнительного кольца и дренажного/выпускного клапана, а также кода варианта измерителя.

Для любого протокола возможно использование следующих единиц измерения давления:

Па, кПа, МПа

Дюймы водяного столба при 4°C, мм водяного столба при 4°C, фунты/кв. дюйм

Дюймы водяного столба при 20°C, футы водяного столба при 20°C, мм водяного столба при 20°C


Дюймы ртутного столба, мм ртутного столба, торр

г/см², кг/см², атм


мбар, бар

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ (без сертификата использование в конструкторской документации не допускается) - размеры указаны в мм (в скобках указаны дюймы)

Преобразователь давления с цилиндрическим корпусом на кронштейне для монтажа на трубе диаметром 60 мм (2 дюйма)

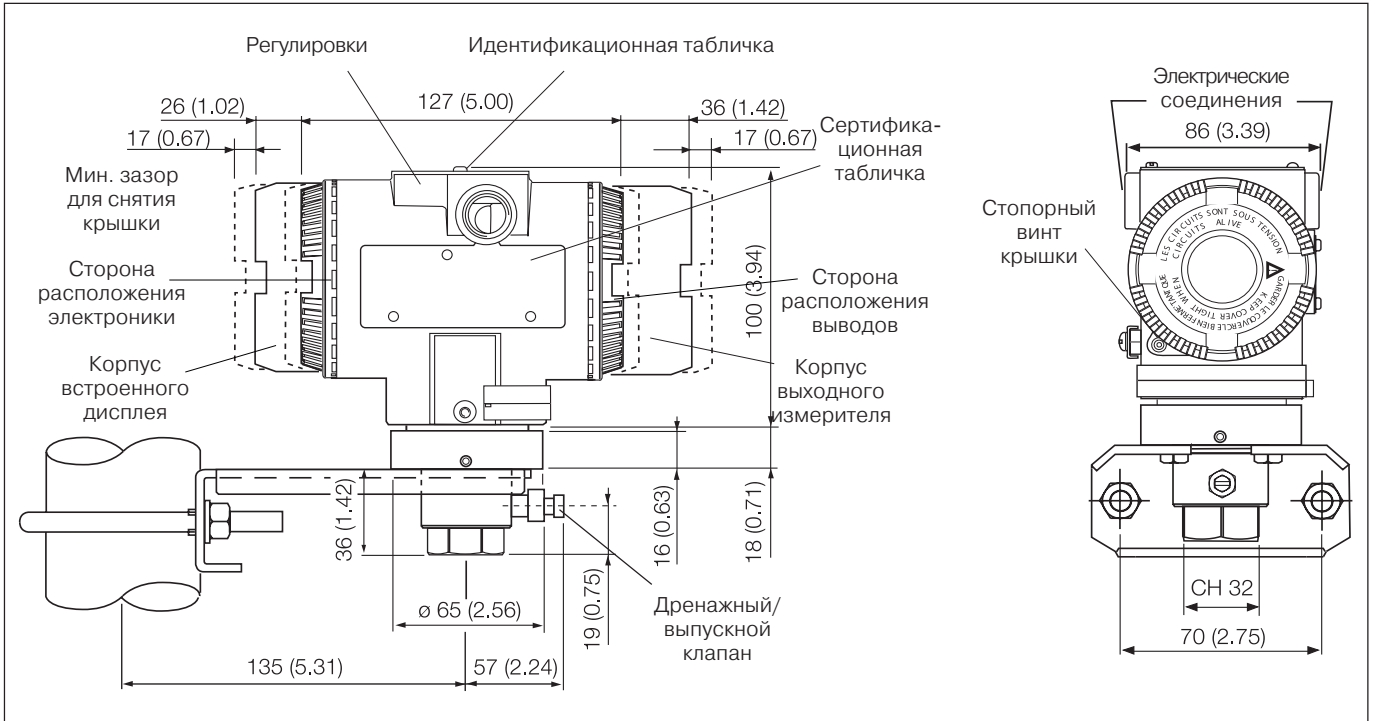

Соединение с внутренней резьбой $1/2 - 14$ NPT

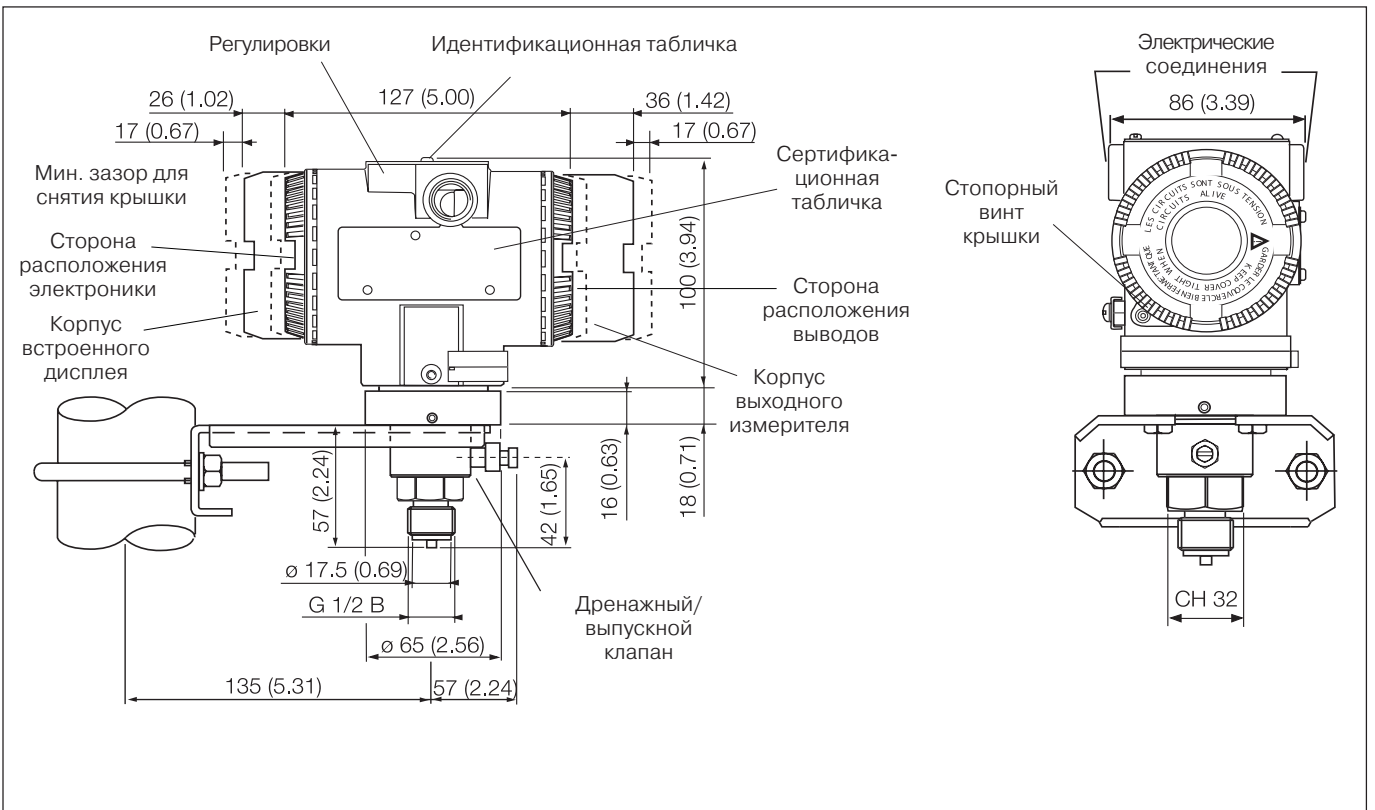


Соединение DIN-EN837-1 G $1/2$ B


Преобразователи давления 2600T

Модель 264HF, 264NF


SS/264HF/NF-R_3

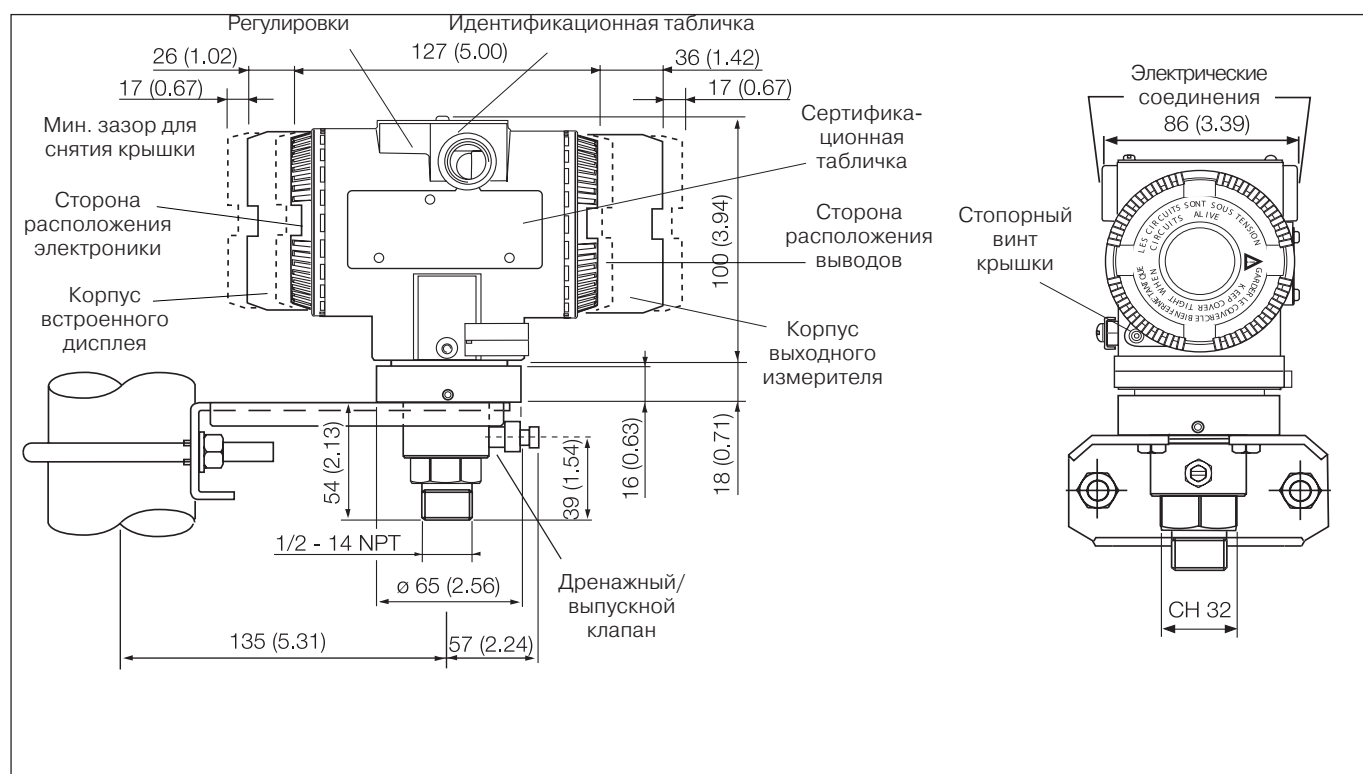

Соединение с внешней резьбой 1/2 - 14 NPT

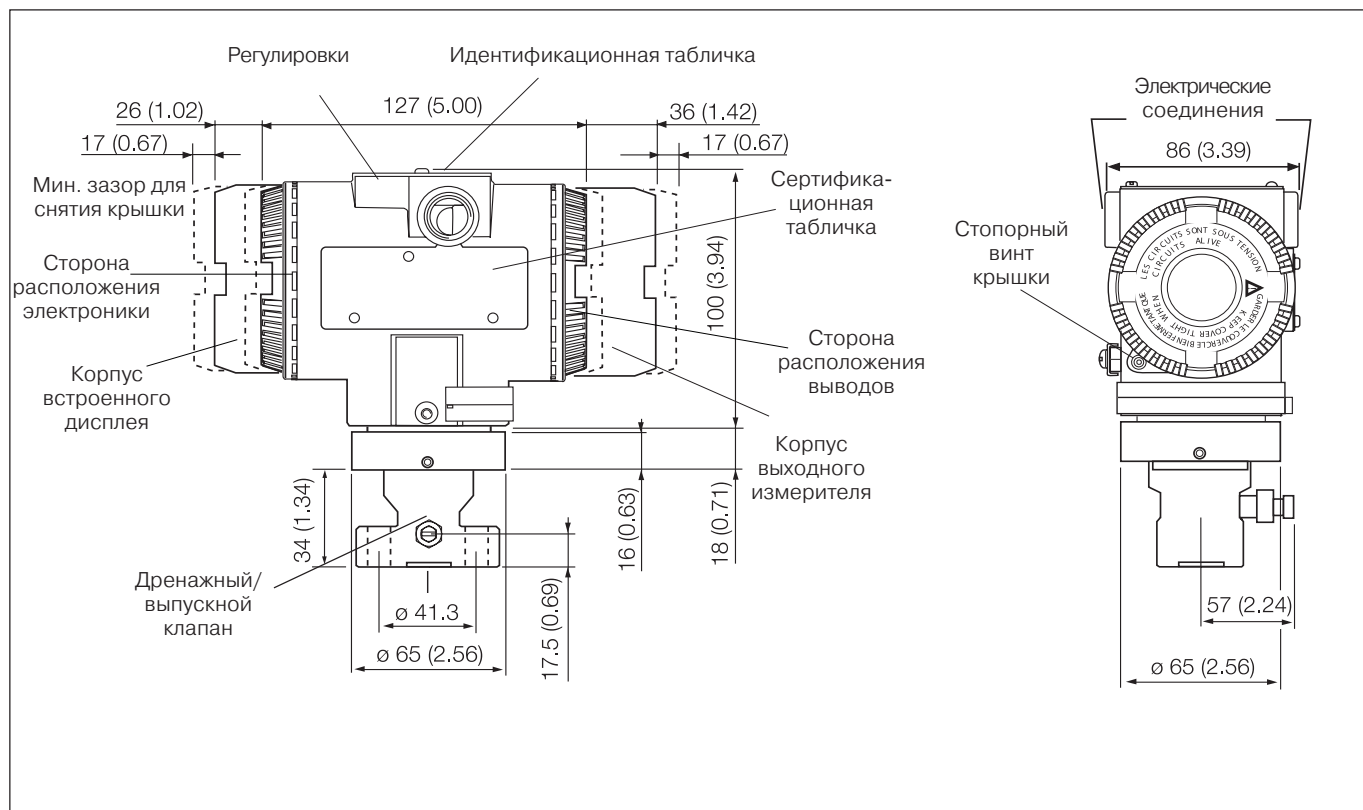

Адаптер с прямым входным (180°) соединением (сверление 7/16 - 20 UNF)

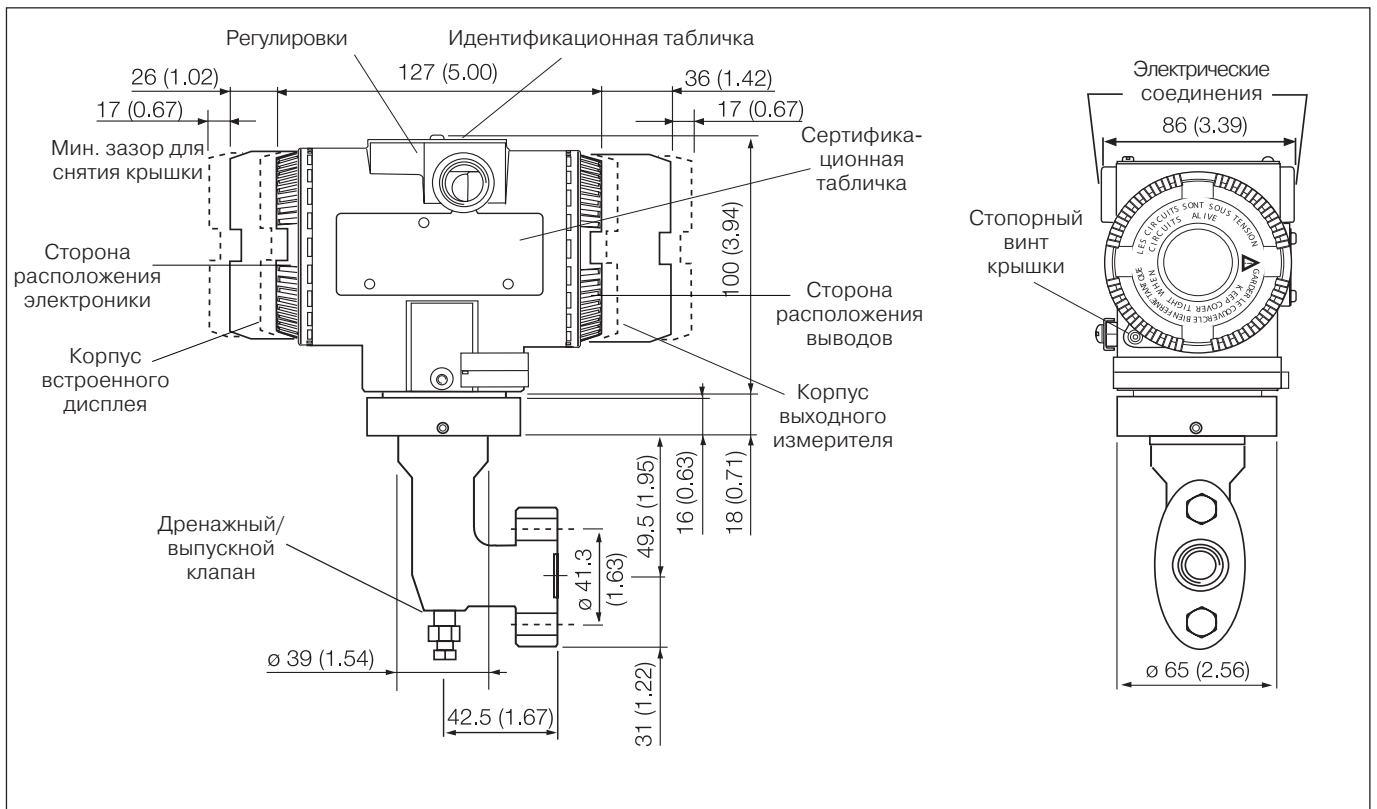

Адаптер с угловым входным (90°) соединением (сверление $\frac{7}{16}$ – 20 UNF)

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА преобразователя избыточного давления модели 264HF (с быстрым откликом)

Выберите один знак или набор знаков в каждой категории и укажите полный номер по каталогу.

См. дополнительные информационные коды для заказа и укажите один или более кодов для каждого преобразователя, если требуются дополнительные опции.

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ – С 1 ^{го} по 5 ^й знак		2	6	4	H	F	X	X	X	X	X
Преобразователь избыточного давления (с быстрым откликом) – БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ 0.075%											
СЕНСОР - Пределы диап. настройки – 6^й знак											
0.65 и 65 кПа	6.5 и 650 мбар	2.6 и 260 дюймов вод. ст.					G				
1.6 и 160 кПа	16 и 1600 мбар	6.4 и 642 дюйма вод. ст.					H				
Материал диафрагмы/ Наполн. жидкость (смачиваемые части) – 7^й знак											
Нерж сталь AISI 316 L	Оликоновое масло									S	
Hastelloy C276™ (с седлом AISI)	Оликоновое масло						NACE			H	
Hastelloy C276™	Оликоновое масло						NACE			K	
Monel 400™	Оликоновое масло						NACE			M	
Тантал	Оликоновое масло	(Прим. 1)					NACE			T	
Нерж сталь AISI 316 L	Инерт. жидк. - Galden	(Прим. 1)								A	
Hastelloy C276™ (с седлом AISI)	Инерт. жидк. - Galden	(Прим. 1)					NACE			B	
Hastelloy C276™	Инерт. жидк. - Galden	(Прим. 1)					NACE			F	
Тантал 400™	Инерт. жидк. - Galden	(Прим. 1)					NACE			C	
Тантал	Инерт. жидк. - Galden	(Прим. 1)					NACE			D	
Нерж сталь AISI 316 L	Инерт. жидк. - Halocarbon	(Прим. 1)								L	
Hastelloy C276™ (с седлом AISI)	Инерт. жидк. - Halocarbon	(Прим. 1)					NACE			Q	
Hastelloy C276™	Инерт. жидк. - Halocarbon	(Прим. 1)					NACE			P	
Monel 400™	Инерт. жидк. - Halocarbon	(Прим. 1)					NACE			4	
Тантал	Инерт. жидк. - Halocarbon	(Прим. 1)					NACE			5	
Материал подсоединения к техн. процессу (смачиваемые части) – 8^й знак											
Нерж сталь AISI 316 L	внутренняя резьба 1/2 – 14 NPT	(Прим. 2)					NACE			B	
Нерж сталь AISI 316 L	внешняя резьба 1/2 – 14 NPT	(Прим. 2)					NACE			T	
Нерж сталь AISI 316 L	DIN EN837-1 G 1/2 B	(Прим. 2)					NACE			P	
Нерж сталь AISI 316 L	Адаптер с прямым входом (180°) (без кронштейна)	(Прим. 2)					NACE			A	
Нерж сталь AISI 316 L	Адаптер с угловым входом (90°)	(Прим. 2)					NACE			N	
Hastelloy C276™	1/2 – 14 NPT female	(Прим. 2)					NACE			E	
Hastelloy C276™	1/2 – 14 NPT male	(Прим. 3)					NACE			K	
Hastelloy C276™	DIN EN837-1 G 1/2 B	(Прим. 3)					NACE			D	
Hastelloy C276™	Адаптер с прямым входом (180°) (без кронштейна)	(Прим. 3)					NACE			F	
Hastelloy C276™	Адаптер с угловым входом (90°)	(Прим. 3)					NACE			C	
Monel 400™	внутренняя резьба 1/2 – 14 NPT	(Прим. 4)					NACE			1	
Monel 400™	внешняя резьба 1/2 – 14 NPT	(Прим. 4)					NACE			2	
Monel 400™	DIN EN837-1 G 1/2 B	(Прим. 4)					NACE			3	
Материал корпуса и электрическое подсоединение – 9^й знак											
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)	1/2 – 14 NPT										A
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)	M20 x 1.5 (CM 20)										B
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)	Pg 13.5										D
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)	1/2 GK										C
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)	Разъем Harting Han	(только общего назначения)					(Прим. 5)				E
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)	Разъем Fieldbus	(только общего назначения)					(Прим. 5)				G
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)	1/2 – 14 NPT										H
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)	M20 x 1.5 (CM 20)										L
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)	Pg 13.5										N
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)	1/2 GK										M
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)	Разъем Harting Han	(только общего назначения)					(Прим. 5)				P
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)	Разъем Fieldbus	(только общего назначения)					(Прим. 5)				R
Нерж сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)	1/2 – 14 NPT										S
Нерж сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)	M20 x 1.5 (CM20)										T
Нерж сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)	Pg 13.5										V
Нерж сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)	1/2 GK										U
Нерж сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)	Разъем Fieldbus	(только общего назначения)					(Прим. 5)				Z
Выход/Дополнительные опции – 10^й знак											
Протокол цифровой связи HART и 4 - 20 mA	Без дополнительных опций						(Прим. 6, 7)				H
Протокол цифровой связи HART и 4 - 20 mA	Требуется опции (См. "Дополнительные коды для заказа)						(Прим. 6)				1
PROFIBUS PA	Без дополнительных опций						(Прим. 6, 7)				P
PROFIBUS PA	Требуется опции (См. "Дополнительные коды для заказа)						(Прим. 7)				2
FOUNDATION Fieldbus	Без дополнительных опций						(Прим. 6, 7)				F
FOUNDATION Fieldbus	Требуется опции (См. "Дополнительные коды для заказа)						(Прим. 7)				3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА модели 264NF

Добавьте один или более 2-значных кодов после базовой информации для заказа требуемых опций

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ – С 1 ^{го} по 5 ^й знак			2	6	4	H	F	X	X	X	X	X
Преобразователь избыточного давления (с быстрым откликом) – БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ 0.075%												
СЕНСОР - Пределы диап. настройки – 6^й знак												
0.65 и 65 кПа	6.5 и 650 мбар	2.6 и 260 дюймов вод. ст.						G				
1.6 и 160 кПа	16 и 1600 мбар	6.4 и 642 дюйма вод. ст.						H				
Материал диафрагмы / Наполн. жидкость (смываемые части) – 7^й знак												
Нерж. сталь AISI 316 L		Оликоновое масло									S	
Hastelloy C276™ (с седлом AISI)		Оликоновое масло						NACE			H	
Hastelloy C276™		Оликоновое масло						NACE			K	
Monel 400™		Оликоновое масло						NACE			M	
Тантал		Оликоновое масло					(Прим. 1)	NACE			T	
Нерж. сталь AISI 316 L		Инерт. жидк. - Galden					(Прим. 1)				A	
Hastelloy C276™ (с седлом AISI)		Инерт. жидк. - Galden					(Прим. 1)	NACE			B	
Hastelloy C276™		Инерт. жидк. - Galden					(Прим. 1)	NACE			F	
Тантал 400™		Инерт. жидк. - Galden					(Прим. 1)	NACE			C	
Тантал		Инерт. жидк. - Galden					(Прим. 1)	NACE			D	
Нерж. сталь AISI 316 L		Инерт. жидк. - Halocarbon					(Прим. 1)				L	
Hastelloy C276™ (с седлом AISI)		Инерт. жидк. - Halocarbon					(Прим. 1)	NACE			Q	
Hastelloy C276™		Инерт. жидк. - Halocarbon					(Прим. 1)	NACE			P	
Monel 400™		Инерт. жидк. - Halocarbon					(Прим. 1)	NACE			4	
Тантал		Инерт. жидк. - Halocarbon					(Прим. 1)	NACE			5	
Материал подсоединения к техн. процессу (смываемые части) – 8^й знак												
Нерж. сталь AISI 316 L		внутренняя резьба 1/2 – 14 NPT					(Прим. 2)	NACE			B	
Нерж. сталь AISI 316 L		внешняя резьба 1/2 – 14 NPT					(Прим. 2)	NACE			T	
Нерж. сталь AISI 316 L		DIN EN837-1 G 1/2 B					(Прим. 2)	NACE			P	
Нерж. сталь AISI 316 L		Адаптер с прямым входом (180°) (без кронштейна)					(Прим. 2)	NACE			A	
Нерж. сталь AISI 316 L		Адаптер с угловым входом (90°)					(Прим. 2)	NACE			N	
Hastelloy C276™		1/2 – 14 NPT female					(Прим. 3)	NACE			E	
Hastelloy C276™		1/2 – 14 NPT male					(Прим. 3)	NACE			K	
Hastelloy C276™		DIN EN837-1 G 1/2 B					(Прим. 3)	NACE			D	
Hastelloy C276™		Адаптер с прямым входом (180°) (без кронштейна)					(Прим. 3)	NACE			F	
Hastelloy C276™		Адаптер с угловым входом (90°)					(Прим. 3)	NACE			C	
Monel 400™		внутренняя резьба 1/2 – 14 NPT					(Прим. 4)	NACE			1	
Monel 400™		внешняя резьба 1/2 – 14 NPT					(Прим. 4)	NACE			2	
Monel 400™		DIN EN837-1 G 1/2 B					(Прим. 4)	NACE			3	
Материал корпуса и электрическое подсоединение – 9^й знак												
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		1/2 – 14 NPT										A
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		M20 x 1.5 (CM 20)										B
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		Pg 13.5										D
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		1/2 GK										C
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		Разъем Harting Han					(только общего назначения)	(Прим. 5)				E
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		Разъем Fieldbus					(только общего назначения)	(Прим. 5)				G
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилинд. корпус)		1/2 – 14 NPT										H
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилинд. корпус)		M20 x 1.5 (CM 20)										L
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилинд. корпус)		Pg 13.5										N
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилинд. корпус)		1/2 GK										M
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилинд. корпус)		Разъем Harting Han					(только общего назначения)	(Прим. 5)				P
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилинд. корпус)		Разъем Fieldbus					(только общего назначения)	(Прим. 5)				R
Нерж. сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)		1/2 – 14 NPT										S
Нерж. сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)		M20 x 1.5 (CM20)										T
Нерж. сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)		Pg 13.5										V
Нерж. сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)		1/2 GK										U
Нерж. сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)		Разъем Fieldbus					(только общего назначения)	(Прим. 5)				Z
Выход/Дополнительные опции – 10^й знак												
Протокол цифровой связи HART и 4 - 20 mA		Без дополнительных опций					(Прим. 6, 7)					H
Протокол цифровой связи HART и 4 - 20 mA		Требуются опции (Ом. "Дополнительные коды для заказа)					(Прим. 6)					1
PROFIBUS PA		Без дополнительных опций					(Прим. 6, 7)					P
PROFIBUS PA		Требуются опции (Ом. "Дополнительные коды для заказа)					(Прим. 7)					2
FOUNDATION Fieldbus		Без дополнительных опций					(Прим. 6, 7)					F
FOUNDATION Fieldbus		Требуются опции (Ом. "Дополнительные коды для заказа)					(Прим. 7)					3

- Примечание 1: Пригоден для работы с кислородом
- Примечание 2: Кроме диафрагмы из материалов Hastelloy C, Monel и тантал, коды K, T, F, D, P, M, C, 4, 5
- Примечание 3: Кроме диафрагмы из нержавеющей стали AISI 316 L и материала Hastelloy C на седле AISI и диафрагмой из материала Monel, коды S, H, A, B, L, Q, M, C, 4
- Примечание 4: Кроме диафрагмы из нержавеющей стали AISI 316 L и материала Hastelloy C на седле AISI и диафрагмой из материалов Hastelloy C и тантал, коды S, H, K, T, A, B, F, D, L, Q, P, 5
- Примечание 5: Выберите тип в дополнительных кодах для заказа
- Примечание 6: Кроме корпуса для электроники, коды Z, R, G
- Примечание 7: Кроме корпуса для электроники, коды P, E
- Примечание 8: Кроме подсоединения к технологическому процессу, коды E, K, D, F, C, 1, 2, 3
- Примечание 9: Кроме подсоединения к технологическому процессу, коды B, T, A, P, N, 1, 2, 3
- Примечание 10: Кроме подсоединения к технологическому процессу, коды E, K, D, F, C, B, T, A, P, N
- Примечание 11: Кроме варианта с выходом PROFIBUS PA и FF, код 2 или 3
- Примечание 12: Кроме варианта со взрывозащитой XP
- Примечание 13: Кроме варианта с выходом FF, код 3
- Примечание 14: Кроме корпуса для электроники, коды U, S, T, V, H, M, L, N, D, C, A, B

™ Hastelloy является торговой маркой компании Cabot Corporation

™ Monel является торговой маркой компании International Nickel Co.

™ Galden является торговой маркой компании Montefluos

™ Halocarbon является торговой маркой компании Halocarbon Products Co.

Стандартные условия поставки (можно определить в разном сочетании при помощи дополнительного кода для заказа)

- Без дренажных/выпускных клапанов
- Общего назначения (без сертификации электроники)
- Без измерителя/дисплея, без монтажного кронштейна, без защиты от перепадов напряжения
- Руководства и этикетки на английском языке
- Конфигурация с единицами измерения кПа и градусами Цельсия
- Без сертификатов испытаний, контроля или контролепригодности материалов

ВЫБОР ПОДХОДЯЩИХ СМАЧИВАЕМЫХ ЧАСТЕЙ И НАПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ СО СРЕДОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАКАЗЧИКА, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА преобразователя абсолютного давления модели 264NF (с быстрым откликом)

Выберите один знак или набор знаков в каждой категории и укажите полный номер по каталогу.

См. дополнительные информационные коды для заказа и укажите один или более кодов для каждого преобразователя, если требуются дополнительные опции.

БАЗОВАЯ МОДЕЛЬ – С 1 ^{го} по 5 ^й знак		2	6	4	N	F	X	X	X	X	X	
Преобразователь абсолютного давл. (с быстрым откликом) – БАЗОВАЯ ТОЧНОСТЬ 0.075%												
СЕНСОР - Пределы диапазона настройки – 6^й знак												
1.1 и 65 кПа	11 и 650 мбар	8 и 480 ммрт. столба									G	
2.67 и 160 кПа	26.7 и 1600 мбар	20 и 1200 ммрт. столба									H	
Материал диафрагмы / Наполнительная жидкость (смачиваемые части) – 7^й знак												
Нерж сталь AISI 316 L		Оликоновое масло									S	
Hastelloy C276™ (с седлом AISI)		Оликоновое масло									NACE	H
Hastelloy C276™		Оликоновое масло									NACE	K
Нерж сталь AISI 316 L		Инерт. жидк. - Galden					(Прим. 1)					A
Hastelloy C276™ (с седлом AISI)		Инерт. жидк. - Galden					(Прим. 1)				NACE	B
Hastelloy C276™		Инерт. жидк. - Galden					(Прим. 1)				NACE	F
Нерж сталь AISI 316 L		Инерт. жидк. - Halocarbon					(Прим. 1)					L
Hastelloy C276™ (с седлом AISI)		Инерт. жидк. - Halocarbon					(Прим. 1)				NACE	Q
Hastelloy C276™		Инерт. жидк. - Halocarbon					(Прим. 1)				NACE	P
Материал подсоединения к технологическому процессу (смачиваемые части) – 8^й знак												
Нерж сталь AISI 316 L		внутренняя резьба 1/2 – 14 NPT					(Прим. 2)				NACE	B
Нерж сталь AISI 316 L		внешняя резьба 1/2 – 14 NPT					(Прим. 2)				NACE	T
Нерж сталь AISI 316 L		DIN EN837-1 G 1/2 B					(Прим. 2)				NACE	P
Нерж сталь AISI 316 L		Адаптер с прямым входом (180°) (без кронштейна)					(Прим. 2)				NACE	A
Нерж сталь AISI 316 L		Адаптер с угловым входом (90°)					(Прим. 2)				NACE	N
Hastelloy C276™		внутренняя резьба 1/2 – 14 NPT					(Прим. 3)				NACE	E
Hastelloy C276™		внешняя резьба 1/2 – 14 NPT					(Прим. 3)				NACE	K
Hastelloy C276™		DIN EN837-1 G 1/2 B					(Прим. 3)				NACE	D
Hastelloy C276™		Адаптер с прямым входом (180°) (без кронштейна)					(Прим. 3)				NACE	F
Hastelloy C276™		Адаптер с угловым входом (90°)					(Прим. 3)				NACE	C
Материал корпуса и электрическое подсоединение – 9^й знак												
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		1/2 – 14 NPT										A
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		M20 x 1.5 (CM 20)										B
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		Pg 13.5										D
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		1/2 GK										C
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		Разъем Harting Han					(только общего назначения)	(Прим. 4)				E
Алюминиевый сплав (Цилиндрический корпус)		Разъем Fieldbus					(только общего назначения)	(Прим. 4)				G
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)		1/2 – 14 NPT										H
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)		M20 x 1.5 (CM 20)										L
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)		Pg 13.5										N
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)		1/2 GK										M
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)		Разъем Harting Han					(только общего назначения)	(Прим. 4)				P
Алюминиевый сплав без сод. меди (Цилиндр. корпус)		Разъем Fieldbus					(только общего назначения)	(Прим. 4)				R
Нерж сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)		1/2 – 14 NPT										S
Нерж сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)		M20 x 1.5 (CM20)										T
Нерж сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)		Pg 13.5										V
Нерж сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)		1/2 GK										U
Нерж сталь AISI 316 L (Цилиндрический корпус)		Разъем Fieldbus					(только общего назначения)	(Прим. 4)				Z
Выход/Дополнительные опции – 10^й знак												
Протокол цифровой связи HART и 4 - 20 мА		Без дополнительных опций					(Прим. 5, 6)					H
Протокол цифровой связи HART и 4 - 20 мА		Требуются опции (См. "Дополнительные коды для заказа")					(Прим. 5)					1
PROFIBUS PA		Без дополнительных опций					(Прим. 5, 6)					P
PROFIBUS PA		Требуются опции (См. "Дополнительные коды для заказа")					(Прим. 6)					2
FOUNDATION Fieldbus		Без дополнительных опций					(Прим. 5, 6)					F
FOUNDATION Fieldbus		Требуются опции (См. "Дополнительные коды для заказа")					(Прим. 6)					3

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА модели 264NF

Добавьте один или более 2-значных кодов после базовой информации для заказа требуемых опций

	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
Дренажный/сливной клапан (материал и положение) (смываемые части)																
Нерж. сталь AISI 316 L (Прим 7)	NACE	VA														
Hastelloy C276™ (Прим 8)	NACE	VB														
Электрическая сертификация																
ATEX Группа II Категория 1 GD – Искробезопасность EEx ia											E1					
ATEX Группа II Категория 3 GD – Тип защиты - соотв. конструкции "N" EEx nL (Прим 9)											E3					
Канадская Ассоциация станд. (CSA) (только корпус 1/2 – 14 NPT, M20 и Pg 13.5) (Прим 10)											E4					
Совместная зав. приема (FM) (только эл. соедин. с 1/2 – 14 NPT, M20 и PG 13.5) (Прим 10)											E6					
NEPSI (Китай) - Искробезопасность Ex ia (Прим 11)											EY					
Выходной измеритель																
ProMeter, Стандартная калибровка (Прим 9)											D1					
ProMeter, Специальная калибровка (Прим 9)											D2					
Аналоговый выходной индикатор, линейная шкала 0–100% (Прим 9)											D3					
Аналоговый вых. индикатор, спец. градуировка (с указа. для линейной шкалы) (Прим 9)											D5					
Программируемый измеритель сигн. и конфигуратор HART (CoMeter) (Прим 9)											D7					
Программ. измеритель сигн. и конфигуратор HART (CoMeter – конф. заказчика) (Прим 9)											D8					
Встроенный ЖК дисплей																
Цифровой встроенный ЖК дисплей											L1					
Монтажный кронштейн (форма и материала)																
Для монтажа на трубу (Не подходит для корпуса AISI) Углеродистая сталь											B1					
Для монтажа на трубу Нерж. сталь AISI 316 L											B2					
Защита от перепадов напр.																
Защита от перепадов напр./наводок (Прим 9)											S1					
Руководство по эксплуатации																
Немецкий											M1					
Итальянский											M2					
Французский											M4					
Язык этикеток и табличек																
Немецкий											T1					
Итальянский											T2					
Французский											T4					
Дополнительная табличка																
Лазерная печать на табличке из нерж. стали											I2					
Конфигурация																
Стандартная – Давление = дюймы вод. ст./фунты/кв.дюйм при 20° C; Темп.= град. F											N2					
Стандартная – Давление = дюймы вод. ст./фунты/кв.дюйм при 4° C; Темп.= град. F											N3					
Стандартная – Давление = дюймы вод. ст./фунты/кв.дюйм при 20° C; Темп.= град. C											N4					
Стандартная – Давление = дюймы вод. ст./фунты/кв.дюйм при 4° C; Темп.= град. C											N5					
Предоставляется заказчиком											N6					
Процедура подготовки																
Чистка для использования кислорода (возможна только при инертном наполнителе и прокладке ПТФЭ) – Pmax =12 МПа для Galden или 9 МПа для Halocarbon; Tmax=60° C/140° F											P1					
Сертификаты																
Сертификат проверки калибровки EN 10204–3.1.B (9 точек)											C1					
Сертификат соответствия конструкции прибора заказу EN 10204–2.1											C6					
Контролепригодность материалов																
Сертификат соответствия смываемых частей процесса заказу EN 10204–2.1											H1					
Сертификат проверки смываемых частей процесса EN 10204–3.1.B											H3					
Разъем																
Fieldbus 7/8 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ для FOUNDATION Fieldbus) (Прим 6, 12)											U1					
Fieldbus M12x1 (РЕКОМЕНДУЕТСЯ для PROFIBUS PA) (Прим 6, 12)											U2					
Harting Han – прямой вход (Прим 5, 12)											U3					
Harting Han – угловой вход (Прим 5, 12)											U4					

- Примечание 1: Пригоден для работы с кислородом
- Примечание 2: Кроме диафрагмы из материала Hastelloy C, коды K, F, P
- Примечание 3: Кроме диафрагмы из нержавеющей стали AISI 316 L и Hastelloy C на седле AISI, коды S, H, A, B, L, Q
- Примечание 4: Выберите тип в дополнительных кодах для заказа
- Примечание 5: Кроме корпуса для электроники, коды Z, R, G
- Примечание 6: Кроме корпуса для электроники, коды P, E
- Примечание 7: Кроме подсоединения к технологическому процессу, коды E, K, D, F, C
- Примечание 8: Кроме подсоединения к технологическому процессу, коды B, T, A, P, N
- Примечание 9: Кроме варианта с выходом PROFIBUS PA и FF, код 2 или 3
- Примечание 10: Кроме варианта со взрывозащитой XP
- Примечание 11: Кроме варианта с выходом FF, код 3
- Примечание 12: Кроме корпуса для электроники, коды U, S, T, V, H, M, L, N, D, C, A, B

™ Hastelloy является торговой маркой компании Cabot Corporation

™ Galden является торговой маркой компании Montefluos

™ Halocarbon является торговой маркой компании Halocarbon Products Co.

Стандартные условия поставки (можно определить в разном сочетании при помощи дополнительного кода для заказа)

- Без дренажных/выпускных клапанов
- Общего назначения (без сертификации электроники)
- Без измерителя/дисплея, без монтажного кронштейна, без защиты от перепадов напряжения
- Руководства и этикетки на английском языке
- Конфигурация с единицами измерения кПа и градусами Цельсия
- Без испытаний, контроля или сертификатов контролепригодности материалов

ВЫБОР ПОДХОДЯЩИХ СМАЧИВАЕМЫХ ЧАСТЕЙ И НАПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ СО СРЕДОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАКАЗЧИКА, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ УКАЗАНО ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Компания АВВ имеет офисы продаж и поддержки клиентов более, чем в 100 странах мира.
www.abb.com/instrumentation

Политика компании направлена на постоянное улучшение характеристик продукции. Мы сохраняем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

Напечатано в Италии (05.05)

© АВВ 2005



ABB Ltd
Howard Road, St. Neots
Cambridgeshire, PE19 3EU
UK
Тел: +44(0)1480 475321
Факс: +44(0)1480 217948

ABB Inc.
125 E. County Line Road
Warminster, PA 18974
USA
Тел: +1 215 674 6000
Факс: +1 215 674 7183

ABB SACE spa
Business Unit Instrumentation
Via Statale 113
22016 Lenno (CO) Italy
Тел: +39 0344 58111
Факс: +39 0344 56278